

UPSS CONSULTA EXTERNA
EQUIPAMIENTO CONSULTORIO PSICOLOGICO

EQUIPAMIENTO	SI	NO	OBSERVACION
Tacho para residuos sólidos accionada a pedal (01)			
Escritorio estándar			
Sillas metálicas apilables (usuario y prestador)			
Mesita de trabajo para evaluación psicométrica			
Vitrina acero inoxidable o similar			
Cuestionarios de Tamizajes en salud mental			
Test de Personalidad (Eysenck / Millón / otros)			
Test de Organicidad (Bender / Bentón / otros)			
Test de WAIS (Adultos)			
Test de WISC-R (Escolar)			
Test de WPPSI (Preescolar)			
Cuenta con Plan de mantenimiento preventivo recuperativo de equipos (cronograma, constancias operatividad)			

ORGANIZACIÓN CONSULTORIO PSICOLOGICO

ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACION
Horas de atención (verificar publicación de horario de atención)			
Se cuenta programado en forma mensual el horario de atención del / los profesional(es) de salud de consulta externa.			

CAPACIDAD RESOLUTIVA CONSULTORIO PSICOLOGICO

ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACION
Cuenta con Guías de Prácticas Clínicas, manuales de procedimientos (Test de Personalidad, Test de Organicidad, Test de WAIS, Test de WISC-R, Test de WPPSI) (Documentos adaptados o adoptados)			

POR DIRIS LE / MINSA	POR EL EESS

RECURSO HUMANO CONSULTORIO PSICOLOGICO

RECURSO HUMANO	CANTIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
PSICOLOGO (Titulado, colegiado, habilitado, RNE en caso de especialidad)				

INFRAESTRUCTURA CONSULTORIO PSICOLOGICO

AREAS OBLIGATORIAS	SI	NO	OBSERVACION
AREA PARA ATENCION CLINICA			
LAVAMANOS			
CON VENTILACION			
CON ILUMINACION			

POR DIRIS LE / MINSA	POR EL EESS


ACTIVIDADES OBLIGATORIAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS	SI	NO	OBSERVACION
Registra las atenciones en la Historia Clínica.			
Desinfección y esterilización (cuenta con manual de bioseguridad)			
Salud ambiental (Gestión de residuos sólidos: Plan eliminación residuos sólidos, recolección y eliminación de residuos sólidos; área de limpieza)			
Referencias y contrareferencia (Directorio y Flujo de referencia)			
Atención de urgencias y emergencias			
Salud Ocupacional (presencia de equipos de protección personal)			

POR DIRIS LE / MINSA	POR EL EESS

POR DIRIS LE / MINSA	POR EL EESS

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA

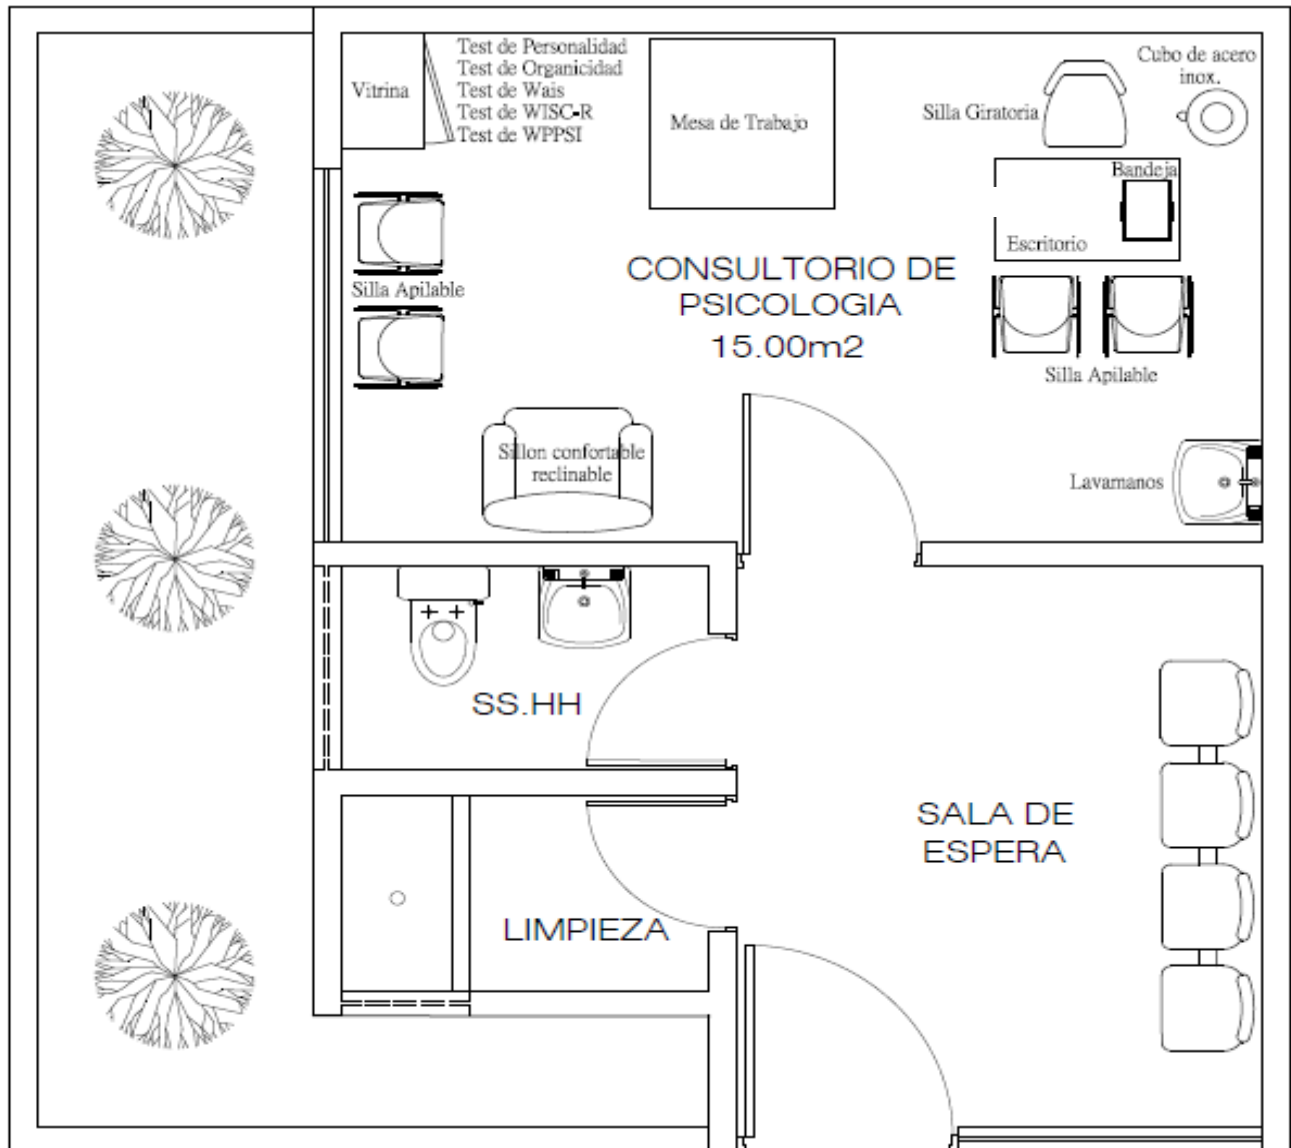

AREAS Y AMBIENTES:

Las Áreas de un consultorio de Psicología: **Sala de espera – recepción, Consultorio de Psicología, Área de residuos sólidos comunes, área de limpieza y SSHH para público.**

El área del consultorio de psicología es de 13.50 m² (no incluye SSHH público).

ACABADOS:

Se debe considerar piso antideslizante y de fácil limpieza (no madera) en todos los ambientes.

Zócalo: 2.0mt en residuos sólidos; 1.5mt en cuarto de limpieza y SSHH.

Contrazócalo: 0.10mt en consultorio.

Todos los consultorios deben tener lavamanos.

ILUMINACION Y VENTILACION:

De no contar con una adecuada ventilación natural los ambientes se debe optar por inyección y extracción de aire.

Debe contar con una adecuada iluminación artificial.

OTROS:

En el establecimiento se debe considerar la siguiente señalización: Salidas de Emergencia, Zona Segura, No Fumar, Silencio.

El EESS debe contar con Buzón de Sugerencia, Libro de Reclamaciones, Extintor.